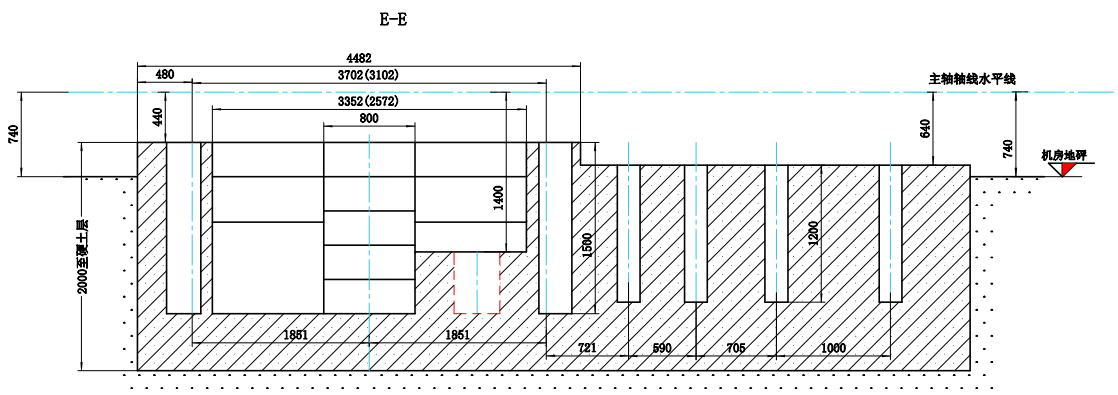

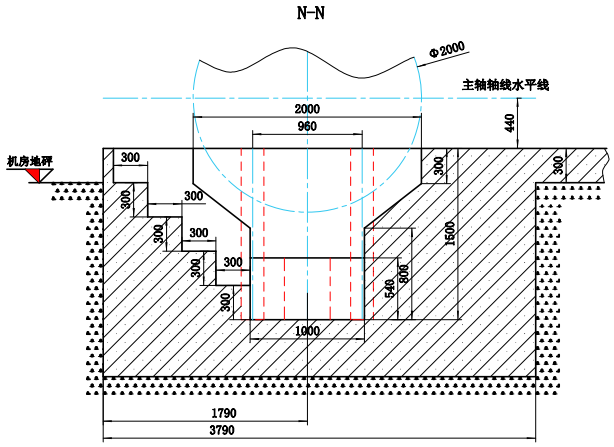

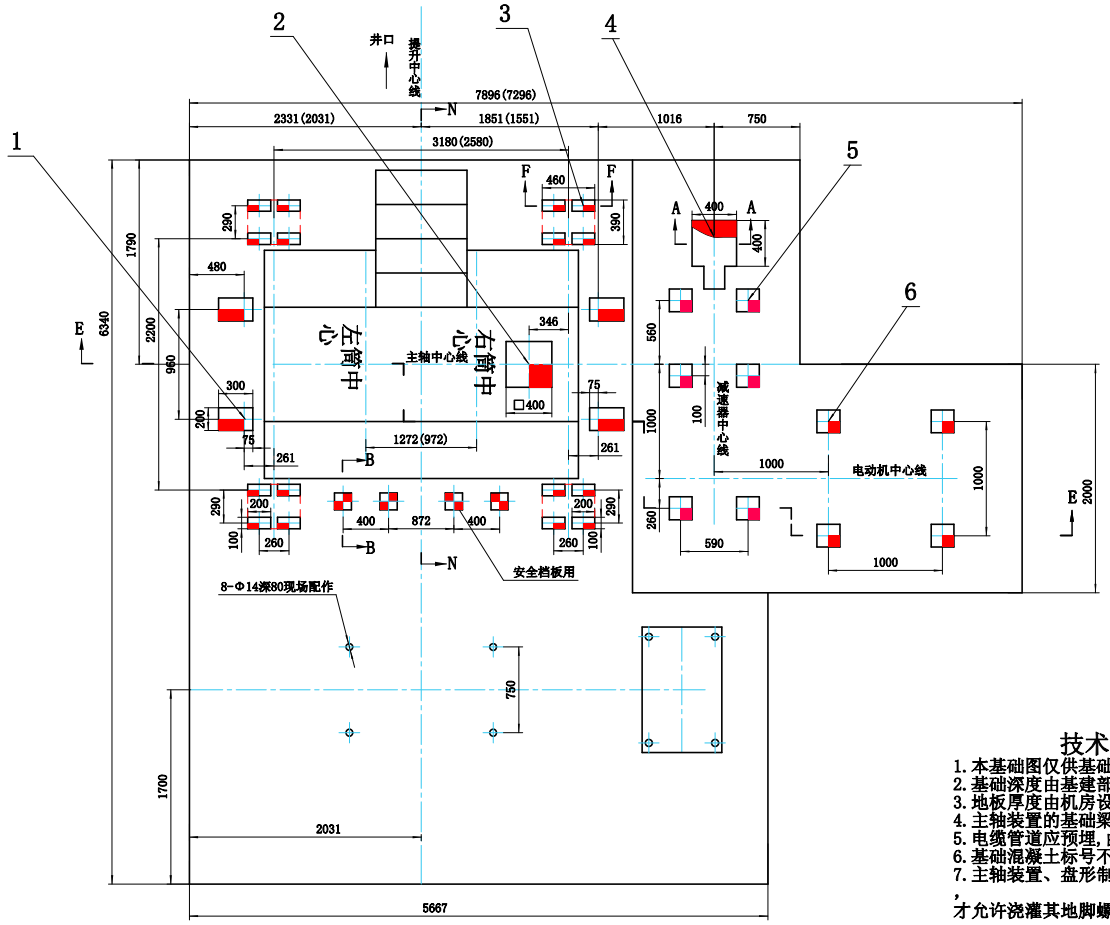

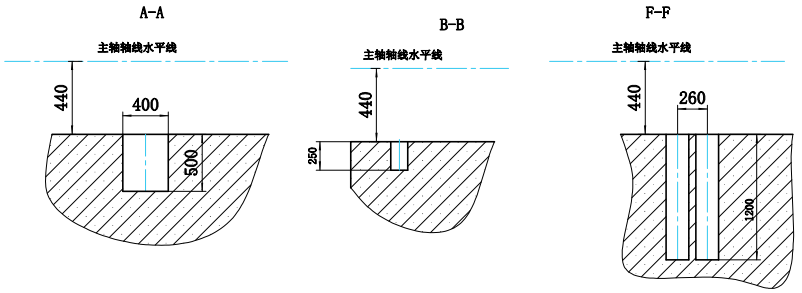

技术要求

1. 本基础图仅供基础设计时参考;
2. 基础深度由基建部门按土质具体情况确定;
3. 地板厚度由机房设计单位确定;
4. 主轴装置的基础梁在二次灌注时浇筑在基础之中;
5. 电缆管道应预埋,由用户自行确定,固定油管的装置由用户自备;
6. 基础混凝土标号不底于150号,二次灌注之混凝土标号不低于200号;
7. 主轴装置、盘形制动器、减速器、电动机滑轨等必须在操平找正后,才允许浇灌其地脚螺栓孔之混凝土。

序号	安装件	长×宽×深	数量	备注
6	电动机	500×500×1200	4	
5	减速器	500×500×1200	6	
4	放油坑	400×400×500	1	
3	盘形制动器	200×100×1200	8	
2	定车装置	400×400×540	1	
1	主轴装置	200×300×1500	4	

制图	刘根鹏		2JTP1.6X1.2(0.9)P基础图	2JTP-1.6P-0J
校核	刘爱芳			比例 1:22 数量
审图	杜庆九			鹤壁市豫兴煤机有限公司